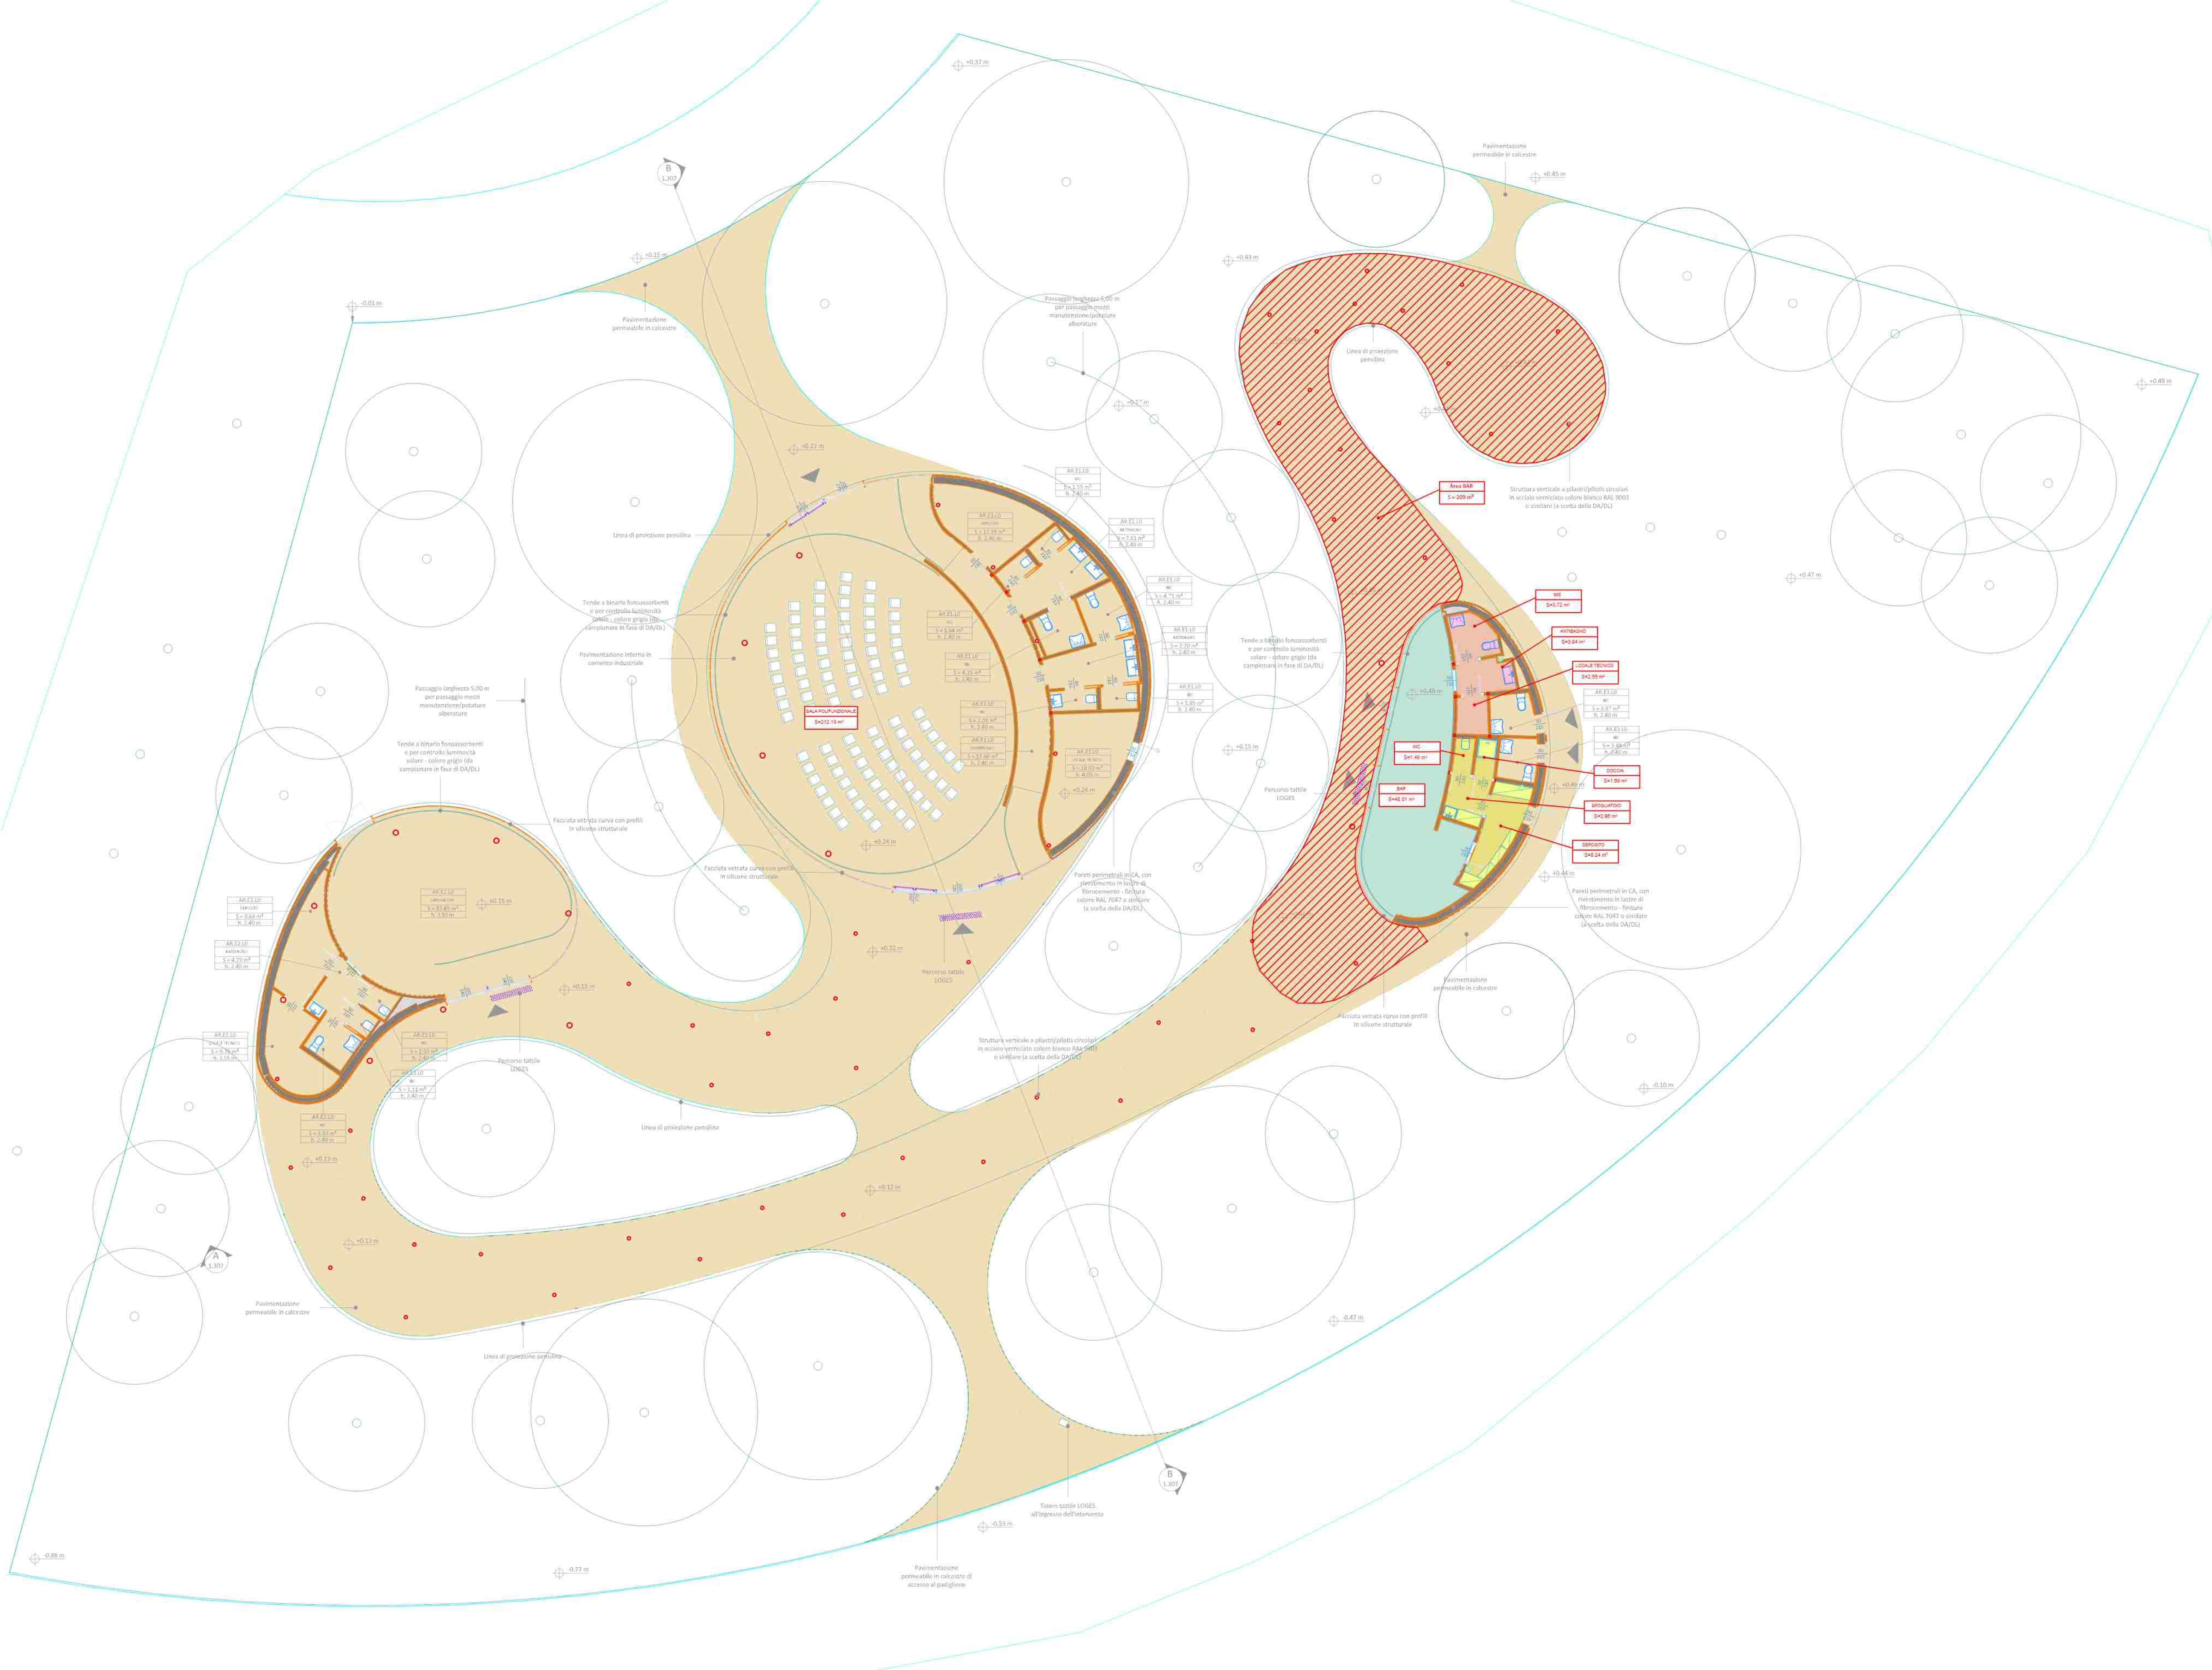

B 1.307
+0.15 m
-0.01 m
+0.37 m
+0.43 m
+0.45 m
+0.48 m
+0.17 m
+0.22 m
+0.24 m
+0.47 m
+0.48 m
+0.15 m
+0.13 m
+0.12 m
+0.44 m
-0.10 m
-0.47 m
-0.53 m
-0.88 m
-0.77 m
Pavimentazione permeabile in calcestre
Passaggio larghezza 5,00 m per passaggio mezzi manutenzione/potature alberature
Linea di proiezione pensilina
Tende a binario fonoassorbenti e per controllo luminosità solare - colore grigio (da campionare in fase di DA/DL)
Pavimentazione interna in cemento industriale
Facciata vetrata curva con profili in silicone strutturale
Pareti perimetrali in CA, con rivestimento in lastre di fibrocemento - finitura colore RAL 7047 o similare (a scelta della DA/DL)
Struttura verticale a pilastri/pilotis circolari in acciaio verniciato colore bianco RAL 9003 o similare (a scelta della DA/DL)
Percorso tattile LOGES
Totem tattile LOGES all'ingresso dell'intervento
Pavimentazione permeabile in calcestre di accesso al padiglione
SALA POLIFUNZIONALE
S=212.19 m²
AR.E1.L0 DEPOSITO S = 12,99 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 WC S = 1,55 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 ANTIBAGNO S = 7,81 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 WC S = 4,71 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 WC S = 1,64 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 ANTIBAGNO S = 7,70 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 WC S = 4,35 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 WC S = 1,85 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 WC S = 2,08 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 S = 17,38 m² h. 2,40 m
AR.E1.L0 LOCALE TECNICO S = 18,03 m² h. 4,05 m
AR.E2.L0 LABORATORI S = 82,49 m² h. 3,50 m
AR.E2.L0 DEPOSITO S = 9,64 m² h. 2,40 m
AR.E2.L0 ANTIBAGNO S = 4,29 m² h. 2,40 m
AR.E2.L0 LOCALE TECNICO S = 9,76 m² h. 3,55 m
AR.E2.L0 WC S = 1,50 m² h. 2,40 m
AR.E2.L0 WC S = 1,11 m² h. 2,40 m
AR.E2.L0 WC S = 3,83 m² h. 2,40 m
Area BAR
S = 209 m²
WC
S=3.72 m²
ANTIBAGNO
S=3.94 m²
LOCALE TECNICO
S=2.55 m²
AR.E3.L0 WC S = 3,87 m² h. 2,40 m
AR.E3.L0 WC S = 3,48 m² h. 2,40 m
WC
S=1.49 m²
DOCCIA
S=1.69 m²
BAR
S=48.01 m²
SPOGLIATOIO
S=3.96 m²
DEPOSITO
S=8.24 m²
A 1.307